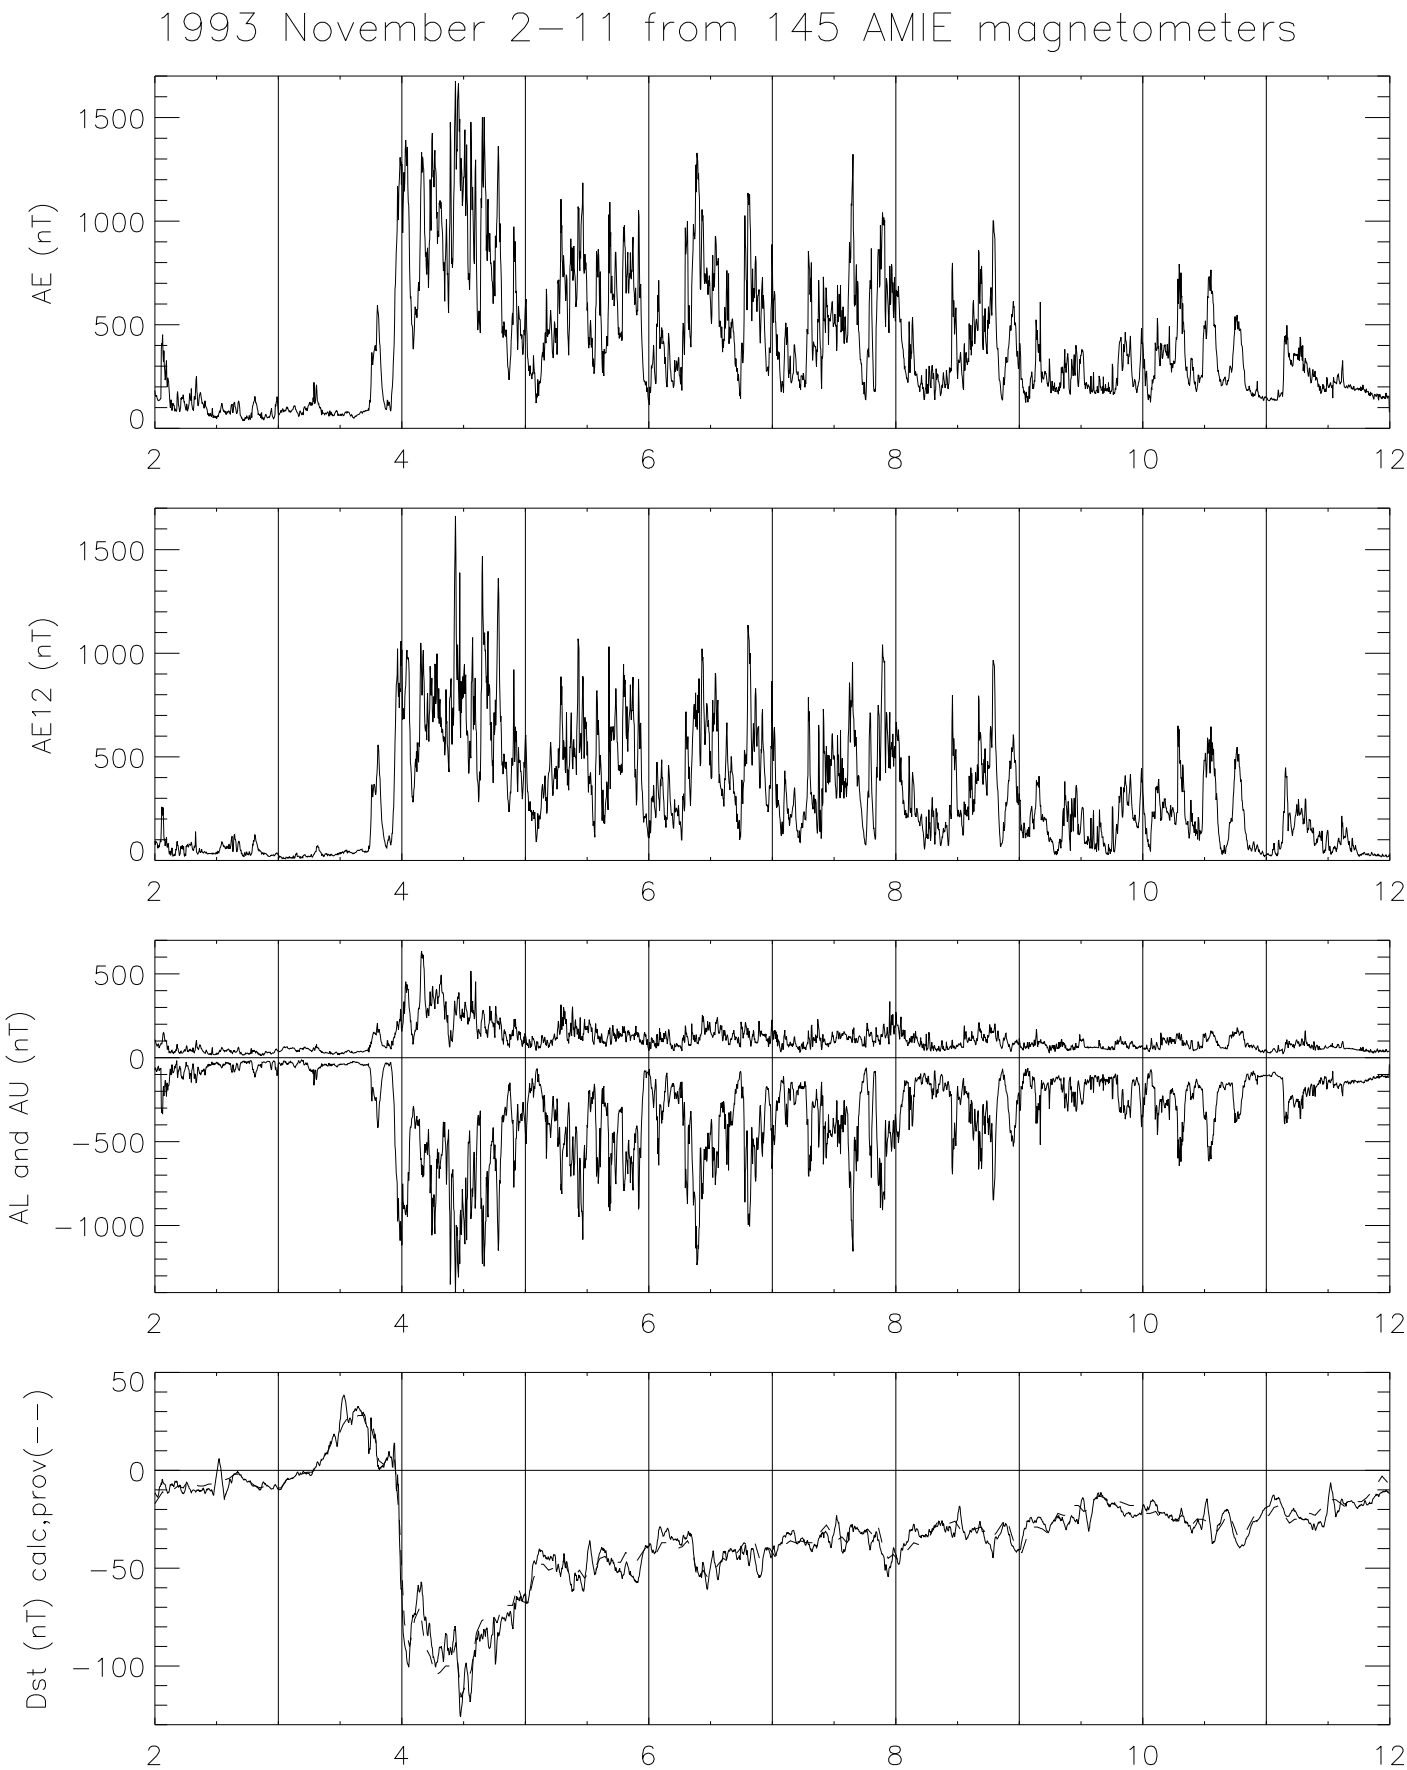
1993 November 2–11 from 145 AMIE magnetometers
AE (nT)
1500
1000
500
0
AE12 (nT)
AL and AU (nT)
−500
−1000
Dst (nT) calc,prov(– –)
50
−50
−100
2
4
6
8
10
12